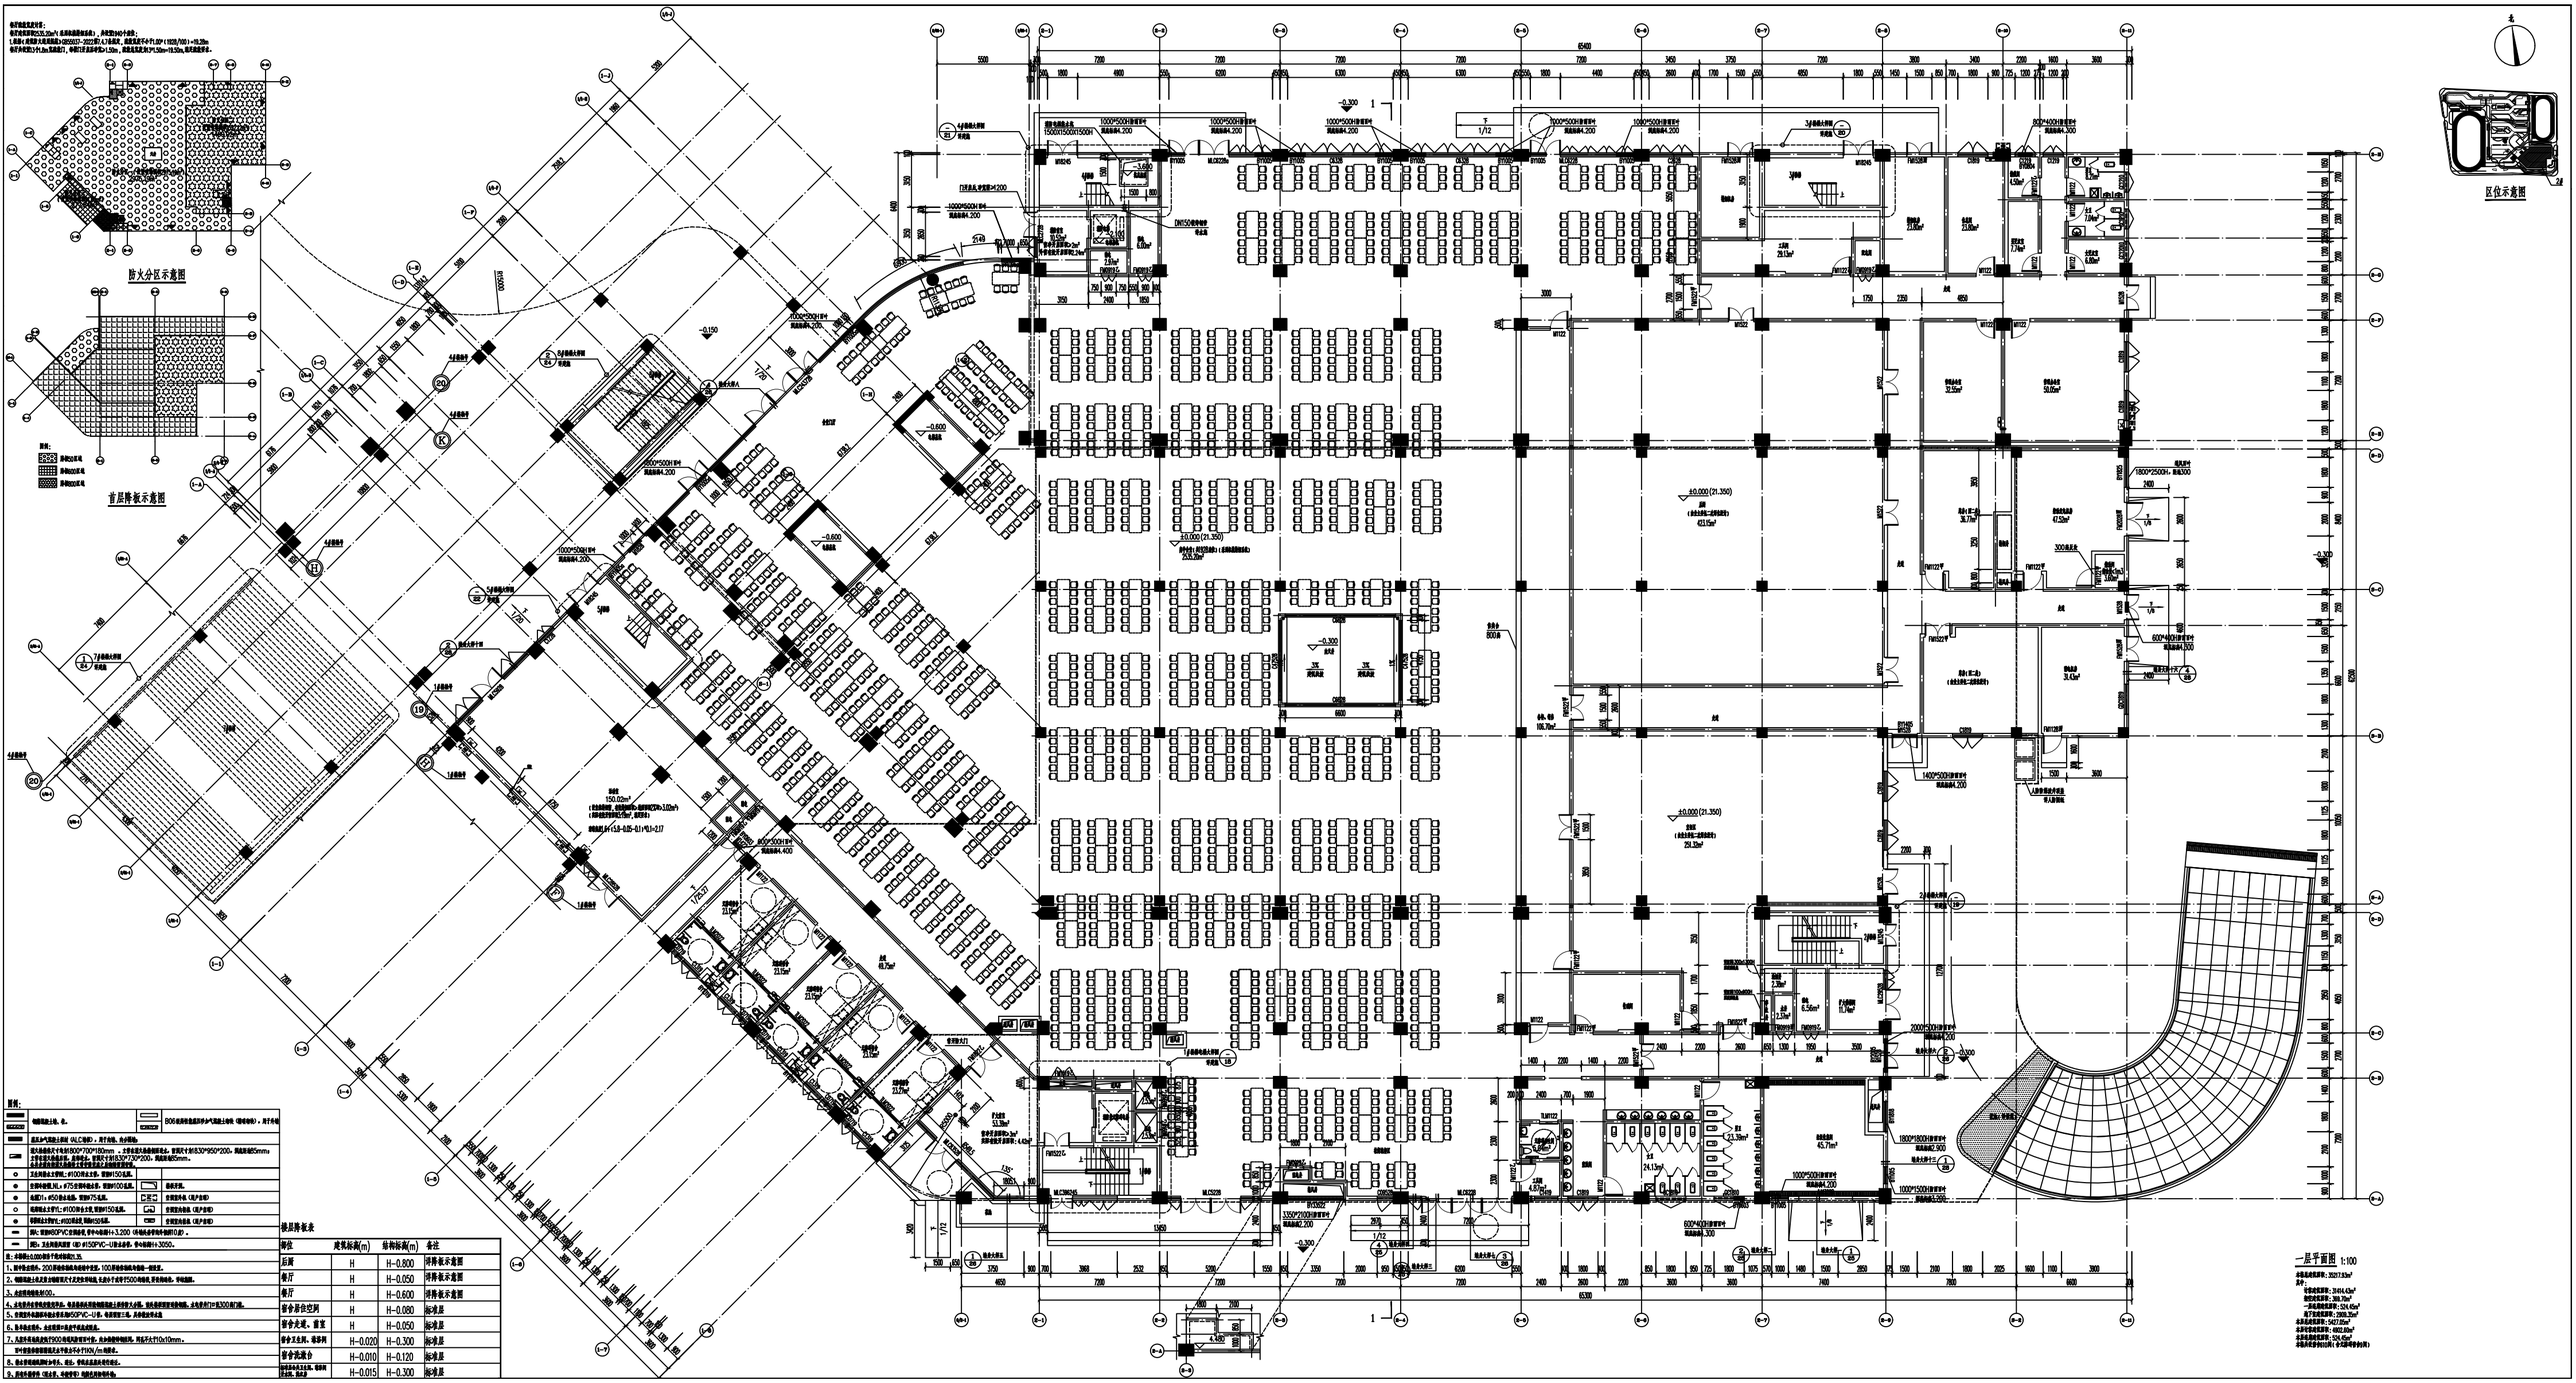

说明：

	钢筋混凝土板，厚。	DOG	地面装修做法详参9J"实验室工程选用（钢筋砼板）"，用于本图
	底层入户实验室采用VLC系统，用于动物，兔动物房。		
	设计单位提供了卡地BOX700*700*100mm，，并带有底层入户实验室的要求。管道尺寸分别为530*950*200。洞底标高85mm，上管道支架与地面齐平。具体要求，管道尺寸分别为530*730*200。洞底标高85mm。		
	此层实验室的管道及洞口尺寸均按设计单位提供资料预留。		
○	卫生间排水主管洞：φ100排水主管，管洞150毫米。		
●	安装中管道，NL：φ75安装中给水管，管洞100毫米。		给水管道。
●	自动门：φ50自动喷淋，管洞75毫米。		自来管中线（ULP/BHD）
○	电梯间水主管洞：φ100排水主管，管洞150毫米。		安装完毕管道（ULP/BHD）
●	安装完毕管洞：φ50消防水，洞管应加设。		安装完毕管道（ULP/BHD）
	洞口：管洞600*PVC管洞底板，管中心标高H+3.200（结构板底管洞标高H为梁）。		
	洞口：卫生间排水洞管（BD φ150*PVC-U排水管中，管中标高H+3050。		

注：本图除±0.000外其余尺寸均为毫米。

1. 图中所注洞口，200厚砌体墙洞口宽度小于等于300，100厚砌体墙洞口宽度小于等于200。

2. 钢筋混凝土板及梁上的管道穿孔大于及等于钢筋，长边小于或等于500的钢筋，不得切断。

3. 点位图为概念图示。

4. 点位图为综合图纸及设计图，但点位图未表现电线图纸上的细节大小等，电线布置图要求电线图，点位图为1:100比例，

5. 在图纸中有虚线的地方，管道必须采用PVC-U管，电器管管三通，具体要求请参见

6. 图中标注尺寸，点位图图中的尺寸均为毫米。

7. 凡图纸有虚线的地方100厚砌筑墙管图纸中，的点位图中的图纸，用电子尺寸10x10mm。

图中管道安装图纸图纸尺寸为毫米不得小于10X10mm的图纸。

8. 图纸图纸图纸图纸图纸尺寸，图纸，图纸图纸图纸图纸。

9. 图纸图纸图纸（图纸图纸，图纸图纸）图纸图纸图纸图纸。

楼层降板表

部位	建筑标高(m)	结构标高(m)	备注
后厨	H	H-0.800	详降板示意图
餐厅	H	H-0.050	详降板示意图
餐厅	H	H-0.600	详降板示意图
综合居住空间	H	H-0.080	标准层
综合走道、前室	H	H-0.050	标准层
综合卫生间、排水间	H-0.020	H-0.300	标准层
综合洗漱台	H-0.010	H-0.120	标准层
综合茶水间、开水间、洗手间、洗涤室	H-0.015	H-0.300	标准层

一层平面图 1:100

本层建筑面积：3237.83m²

其中：

专用建筑面积：3014.42m²

附属建筑面积：305.70m²

一层建筑面积：324.45m²

地下室建筑面积：2913.38m²

地上建筑面积：3237.83m²

地下建筑面积：2913.38m²

总建筑面积：6151.21m²

容积率计算面积：6151.21m²

总建筑面积：324.45m²

容积率计算面积：324.45m²